

Numer	12/R4/00796	Miejscowość	Słupsk	Data (dzień, miesiąc, rok)	15-03-2012
-------	-------------	-------------	--------	----------------------------	------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

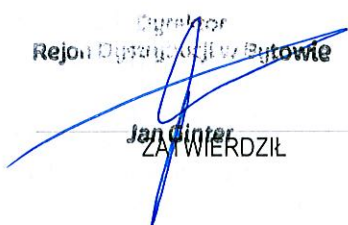
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Słupsku

1. **Obiekt:**
Nazwa: **Przebudowa drogi gminnej w m. Bytów – usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną**
Adres (Nr działki): **Bytów ul. Kościuszki, gm. Bytów miasto**
2. **Kolidujące urządzenia:**
GPZ Bytów; Linia 15kV nr 00800-473 "POCHYŁA";
Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 04-0210 "BYTÓW STYP-REKOWSKIEGO I";
3. **Zakres prac niezbędnych do realizacji przebudowy sieci oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:**
 - 3.1. **Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA**
 - 3.1.1. **Urządzenia WN i SN:**
Nie dotyczy
 - 3.1.2. **Stacja transformatorowa:**
Nie dotyczy
 - 3.1.3. **Urządzenia nn:**
Nie dotyczy
 4. **Zakres inwestycji realizowanych przez Wnioskodawcę:**
Istniejącą sieć elektroenergetyczną przebudować tak aby znalazła się poza obszarem kolizji projektowanych obiektów.
Inwestycję przebudowy zrealizować kosztem i staraniem własnym.
Na wyżej wymieniony zakres prac należy opracować projekt budowlany, który podlega sprawdzeniu i uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji w Bytowie.
Dla projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej Wnioskodawca uzyska pisemne zgody od właścicieli terenów i urządzeń, na których prowadzone będą powyższe prace.
Po uzyskaniu pozwolenia na przebudowę jeden egzemplarz projektu budowlanego przekazać do Rejonu Dystrybucji w Bytowie.
Przebudowane urządzenia elektroenergetyczne należy przekazać nieodpłatnie na majątek Energa-Operator SA zgodnie z umową o przebudowę sieci.
5. **Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej**
 - 5.1. **Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:**
 - a) **Układ sieci** **TN-C**
 - b) **Napięcie znamionowe sieci** **0,4** kV
 - c) **Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci** **26** kA
Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant.
 - d) **System ochrony od porażeń** **samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C**
 - 5.2. **Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:**
 - a) **Sposób pracy punktu neutralnego sieci** **uziemiający przez dławik kompensacyjny**
 - b) **Napięcie znamionowe sieci** **15** kV
 - c) **Prąd zwarcia doziemnego** **A**
 - d) **Czas wyłączenia zwarcia doziemnego** **s**
 - e) **Moc zwarciovowa na szynach 15 kV** **MVA**
 - f) **Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego** **s**
w stacji GPZ Bytów
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovowej.
 - g) **System ochrony od porażeń** **uziemiające ochronne**

6. Inne ustalenia:
Dotyczy współpracy ruchowej:
Nie dotyczy
Dotyczy umowy o realizację przebudowy sieci elektroenergetycznej:
Podpisaną umowę o realizację przebudowy sieci elektroenergetycznej dostarczyć na adres: Rejon Dystrybucji w Bytowie, ul. A. Mickiewicza 9, 77-100 Bytów.
Prosimy o nie wpisywanie daty zawarcia umowy, ponieważ data ta zostanie ustalona w dniu rejestracji umowy
7. Przy realizacji niniejszych warunków przebudowy należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
8. Warunki przebudowy są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o realizację przebudowy sieci elektroenergetycznej warunki przebudowy ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.

OPRACOWAŁ
Rafał Polzenius
tel. 598416424


Rejon Dystrybucji w Bytowie

Jan Ginter
ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

- 1) Wnioskodawca: **GMINA BYTÓW**
- 2) Adres korespondencyjny: **ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów**
- 3) **Rejon-RD4**
- 4)